

**Initiative Energien Speichern e.V.**

Glockenturmstraße 18

14053 Berlin

Tel. +49 (0)30 36418-086

Fax +49 (0)30 36418-255

info@energien-speichern.de

www.energien-speichern.de

INITIATIVE  
ENERGIEN SPEICHERN

**INES**

# Versorgungssicherheit Gas

## INES-Szenarien (Mai-Update)

Berlin, 12. Mai 2026

### **Über die Initiative Energien Speichern e.V.**

Die INES ist ein Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher und hat ihren Sitz in Berlin. Mit derzeit 17 Mitgliedern repräsentiert die INES über 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten. Die INES-Mitglieder betreiben damit auch knapp 25 Prozent aller Gasspeicherkapazitäten in der EU. Außerdem treiben die INES-Mitglieder in zahlreichen Projekten die Entwicklung von Untergrund-Wasserstoffspeichern voran und gehören damit zu den Vorreitern dieser wichtigen Energiewende-Technologie.

## Inhaltsverzeichnis


1.	Bisherige Gasversorgungssituation in Deutschland .....	4
2.	INES-Gasmarktmodell (IGM) .....	9
3.	Gas-Szenarien für Deutschland .....	10
3.1.	Parametrisierung.....	10
3.2.	Szenario „Sommer 26 und Winter 26/27 bei Normaltemperaturen“ .....	11
3.3.	Sensitivitätsanalyse unterschiedlicher Temperaturverläufe .....	13
3.4.	Zusammenfassung.....	17
4.	Handlungsempfehlungen .....	18
4.1.	Maßnahmen zur Krisenprävention .....	18
4.1.1.	Monitoring der Gasversorgungssicherheit.....	18
4.1.2.	Entwicklung von Gas-Infrastrukturen in Deutschland .....	18
4.1.3.	Stärkung der Verbrauchseinsparungen.....	18
4.2.	Krisenmanagement in Gasmangellagen.....	19
5.	Updates der Gas-Szenarien .....	20
6.	Ansprechpartner .....	20
7.	Transparenzhinweis .....	20

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Monatliche Gasbilanz für Deutschland.....	4
Abbildung 2: Gasspeicherfüllstände in Deutschland .....	6
Abbildung 3: Europäische LNG-Importe.....	7
Abbildung 4: Ungenutzte LNG-Terminalkapazitäten .....	8
Abbildung 5: INES-Gasmarktmodell (IGM).....	9
Abbildung 6: INES-Szenarien: Gasbilanzen bei Normaltemperaturen.....	11
Abbildung 7: INES-Szenarien: Füllstandsentwicklung bei Normaltemperaturen .....	12
Abbildung 8: INES-Szenarien: „Normaltemperaturen“ im Vergleich.....	14
Abbildung 9: INES-Szenarien: „Normaltemperaturen“ im Vergleich.....	15
Abbildung 10: INES-Szenarien: Füllstände bei unterschiedlichen Temperaturen .....	16
Abbildung 13: INES-Empfehlungen zum Krisenmanagement in Gasmangellagen .....	19

## 1. Bisherige Gasversorgungssituation in Deutschland

INES verfügt über ein tagescharf aufgelöstes Lagebild der Gasversorgung in Deutschland, das täglich aktualisiert wird. Im Rahmen einer Gasbilanz lässt sich das Gas-Aufkommen und die Gas-Verwendung gegenüberstellen (vgl. Abbildung 1). Eine vollständige Versorgung in Deutschland setzt voraus, dass das Aufkommen der Verwendung entspricht. In der Abbildung 1 sind daher die Balken oberhalb der Nulllinie insgesamt genauso hoch wie die Balken unterhalb der Nulllinie.

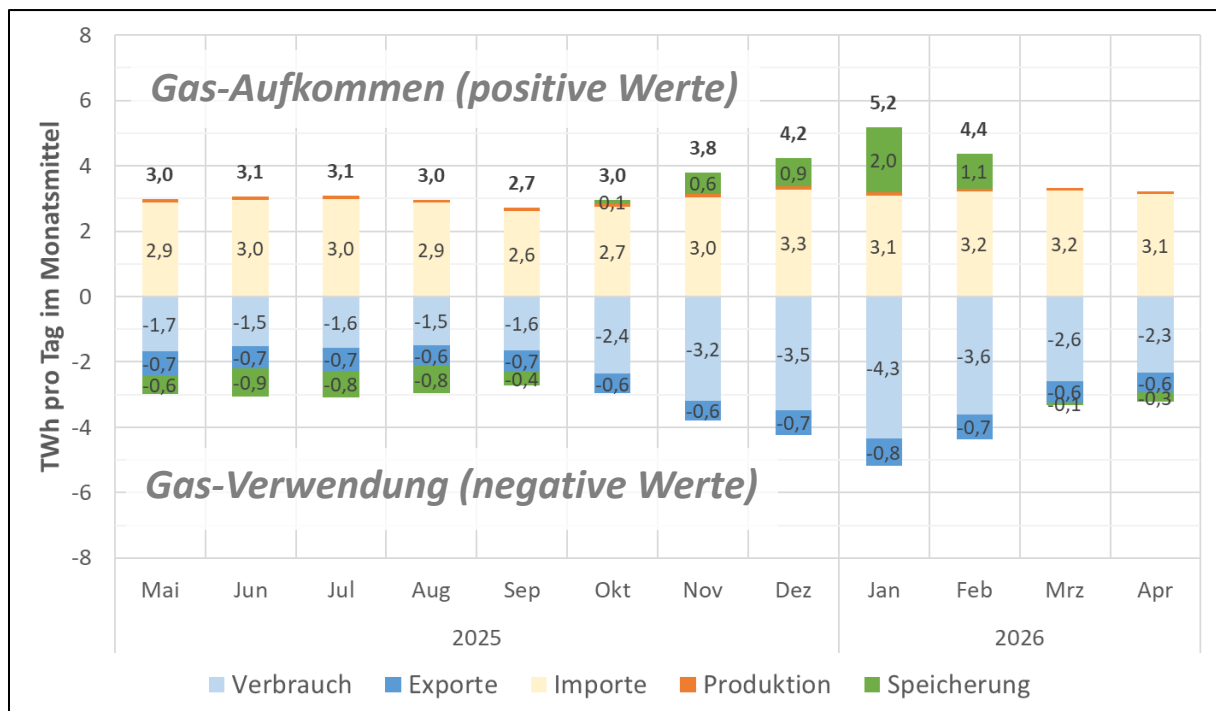

## Zentrale Entwicklungen in der Gasbilanz

Für den Zeitraum von Mai 2025 bis zum April 2026 lassen sich folgende zentrale Entwicklungen anhand der Gasbilanz beobachten:

- Der Gasverbrauch lag von Mai bis September - wie in den Sommermonaten typisch - stabil auf einem niedrigen Niveau. Bei rund 1,6 TWh pro Tag im Monatsmittel liegt der temperaturunabhängige Sommerverbrauch in 2025 damit jedoch deutlich über dem Niveau des Vorjahres.
- Bereits im Oktober 2025 gab es im Monatsmittel 0,1 TWh pro Tag mehr Ausspeicherungen als Einspeicherungen. Dies korreliert mit dem gestiegenen Gasverbrauch im Oktober in Höhe von 2,4 TWh pro Tag. Dieser Verbrauchsanstieg markiert den Übergang zum temperaturabhängigen Winterverbrauch.
- Der Winterbeginn im November 2025 war von einem erhöhten Gasverbrauch geprägt, was zu entsprechend steigenden Ausspeicherungen führte. Diese nahmen im Dezember mit 0,9 TWh pro Tag nochmals spürbar zu. Dennoch lagen sowohl der Verbrauch von mittleren 3,6 TWh pro Tag als auch die Ausspeicherung im Dezember unter den Werten vom Jahresbeginn 2025, was vor allem auf die vergleichsweise milden Temperaturen im Dezember 2025 zurückzuführen ist.
- Das Jahr 2025 schloss insgesamt mit einem Gasverbrauch in Höhe von 910 TWh. Gegenüber 2024 (851 TWh) stieg der Gasverbrauch demnach um 6,9 % an.
- Auf den milden Dezember folgte ein deutlich kälterer Januar. Die durchschnittlichen Temperaturen lagen in diesem Monat unter dem Temperaturniveau des Referenzjahres im Normalszenario. Infolge der niedrigeren Temperaturen stiegen die Ausspeicherungen aus den Gasspeichern deutlich an und verdoppelten sich verglichen mit den Dezember-Ausspeicherungen. Im Januar stammten rund 38 % des verbrauchten Erdgases aus Speichern. Mit den wieder mildereren Temperaturen im Februar gingen die Ausspeicherungen anschließend zurück und sanken im Monatsmittel von 2 TWh pro Tag auf etwa 1,1 TWh pro Tag.

**Der Winter 2025/2026 endete mit vergleichsweise milden Temperaturen im März und April. In beiden Monaten konnten Gasimporte und inländische Produktion den Verbrauch sowie die Exporte vollständig decken. Darüber hinaus wurden bereits erste Einspeicherungen vorgenommen, die im Monatsmittel rund 0,1 TWh pro Tag im März und 0,3 TWh pro Tag im April betragen.**

## Entwicklung der Speicherfüllstände

Die Wiederbefüllungsphase begann mit nur 29 % zum 1. April und 33 % am 1. Mai 2025 auf einem ungewöhnlich niedrigen Ausgangsniveau, sodass ein entsprechend hoher Einspeicherbedarf bestand.

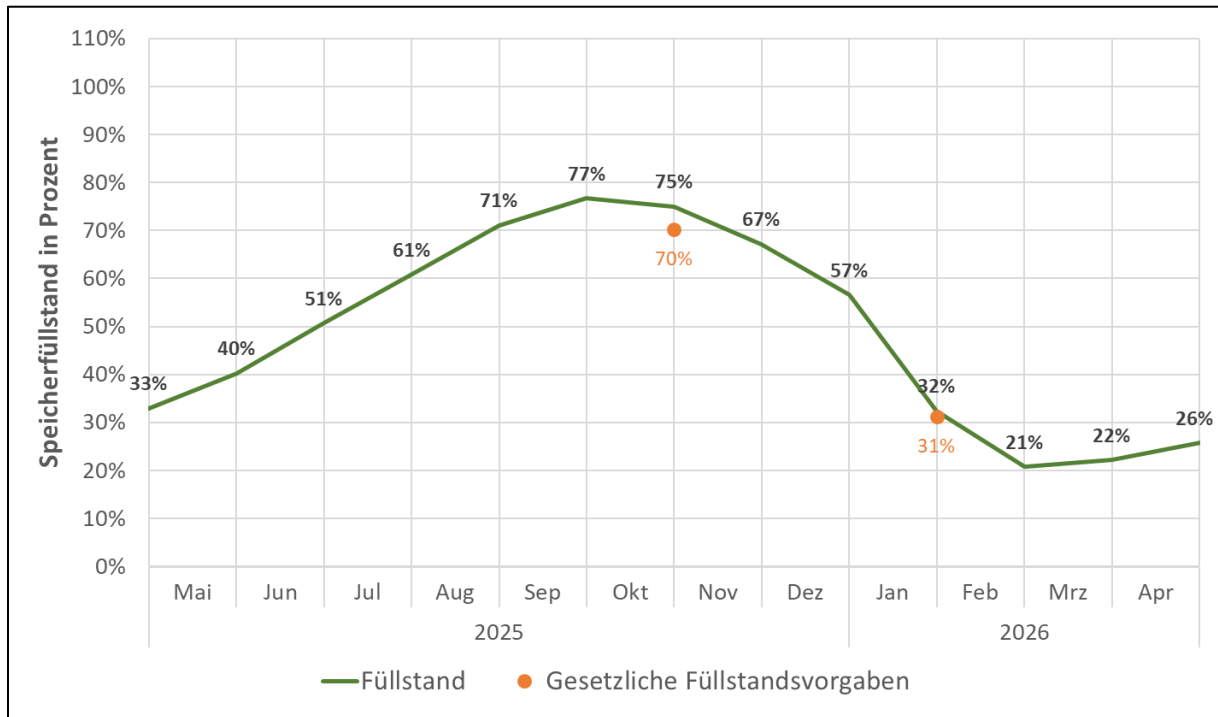


Abbildung 2: Gasspeicherfüllstände in Deutschland

Quellen: GIE (2025/2026), INES (2025/2026)

Bis Ende August erhöhte sich der Speicherstand weiter auf 71 %, während er im August des Vorjahres 2024 bereits 95 % betragen hatte. Damit bleibt Deutschland im Sommer 2025 hinter den üblichen Füllständen zurück. Im September 2025 stieg der Speicherfüllstand nur noch verhalten an. Im Oktober dominierten bereits die Ausspeicherungen, wodurch der Füllstand in 2025 außergewöhnlich früh zurückging.

Mit einem Füllstand von 75 % begann die Heizperiode. Im November und Dezember wurde aus den Speichern aufgrund milder Temperaturen nur verhalten Gas entnommen. Erst im Januar leerten sich die Speicherfüllstände drastisch. Die gesetzliche Füllstandsvorgabe in Höhe von 30 % wurde aufgrund dieser Entleerungen nur knapp übertroffen. Mit einem Füllstand von 21 % geht Deutschland aus den kalten Wintermonaten.

**Aufgrund der milden Temperaturen im März und April 2026 sowie der infolge der Sperrung der Straße von Hormus gestiegenen Gaspreise fanden nur geringe Einspeicherungen statt. Der Speicherfüllstand lag zum Beginn der Wiederbefüllungsphase am 1. Mai 2026 daher bei lediglich 26 % und damit auf einem Niveau, das zuletzt im Krisenjahr 2021/2022 verzeichnet wurde.**

## LNG-Importe nach Europa

Im Zeitraum von Mai 2025 bis zum April 2026 wurde Liquefied Natural Gas (LNG) über europäische Importterminals im Umfang von 4,5 TWh pro Tag im Mittel importiert (vgl. Abbildung 3). Der Schwerpunkt der LNG-Importe lag in Nordwesteuropa. Besonders umfangreiche mittlere Importe erfolgten über Frankreich (0,8 TWh pro Tag), die Niederlande (0,7 TWh pro Tag), das Vereinigte Königreich (0,4 TWh pro Tag) und Belgien (0,4 TWh pro Tag). LNG-Importe über Italien (0,6 TWh pro Tag) und Spanien (0,6 TWh pro Tag) bildeten in dem einjährigen Zeitraum einen weiteren Schwerpunkt im Süden bzw. Südwesten von Europa.

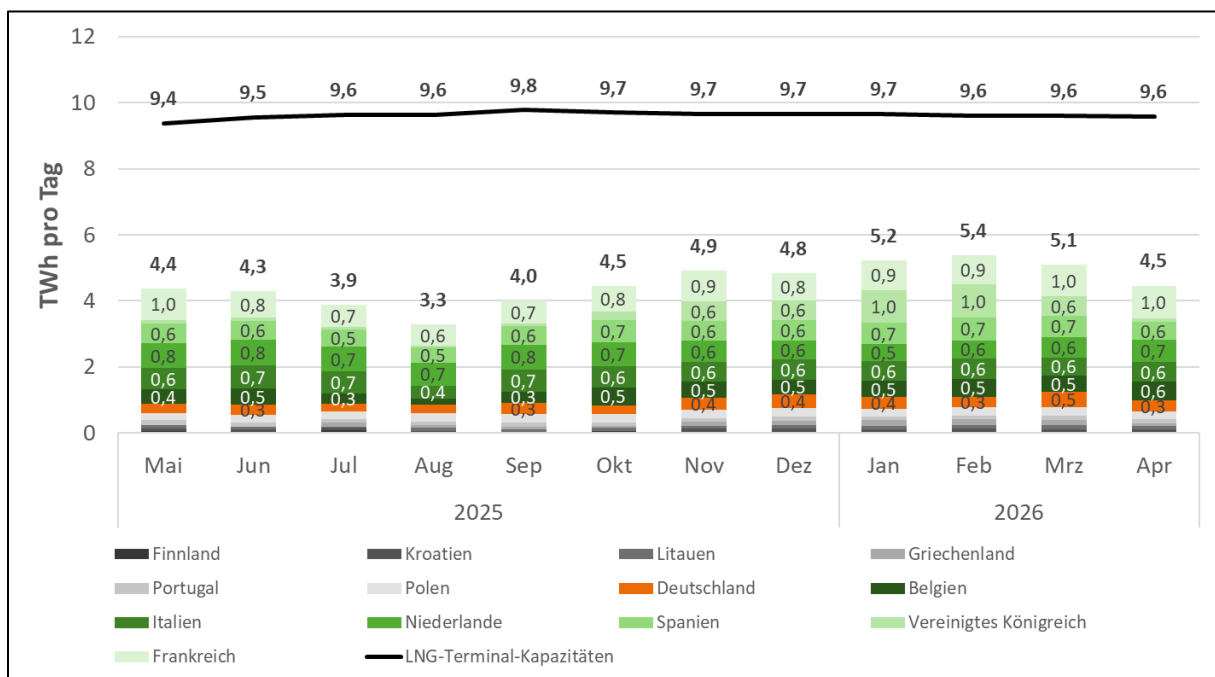


Abbildung 3: Europäische LNG-Importe

Quellen: ENTSOG (2025/2026), GIE (2025/2026), INES (2025/2026)

Über den Zeitraum von Mai 2025 bis zum April 2026 verfügten im Mittel insbesondere Spanien (1,5 TWh pro Tag), das Vereinigte Königreich (1,3 TWh pro Tag) und Frankreich (0,6 TWh pro Tag) über große ungenutzte LNG-Importkapazitäten (vgl. Abbildung 4).

In Summe ergeben die realisierten LNG-Importe (vgl. Abbildung 3) und die ungenutzten LNG-Terminalkapazitäten (vgl. Abbildung 4) die insgesamt in den Ländern verfügbaren LNG-Terminalkapazitäten. Die LNG-Terminals in den aufgeführten Ländern verfügen derzeit über eine Importkapazität von 9,6 TWh pro Tag.


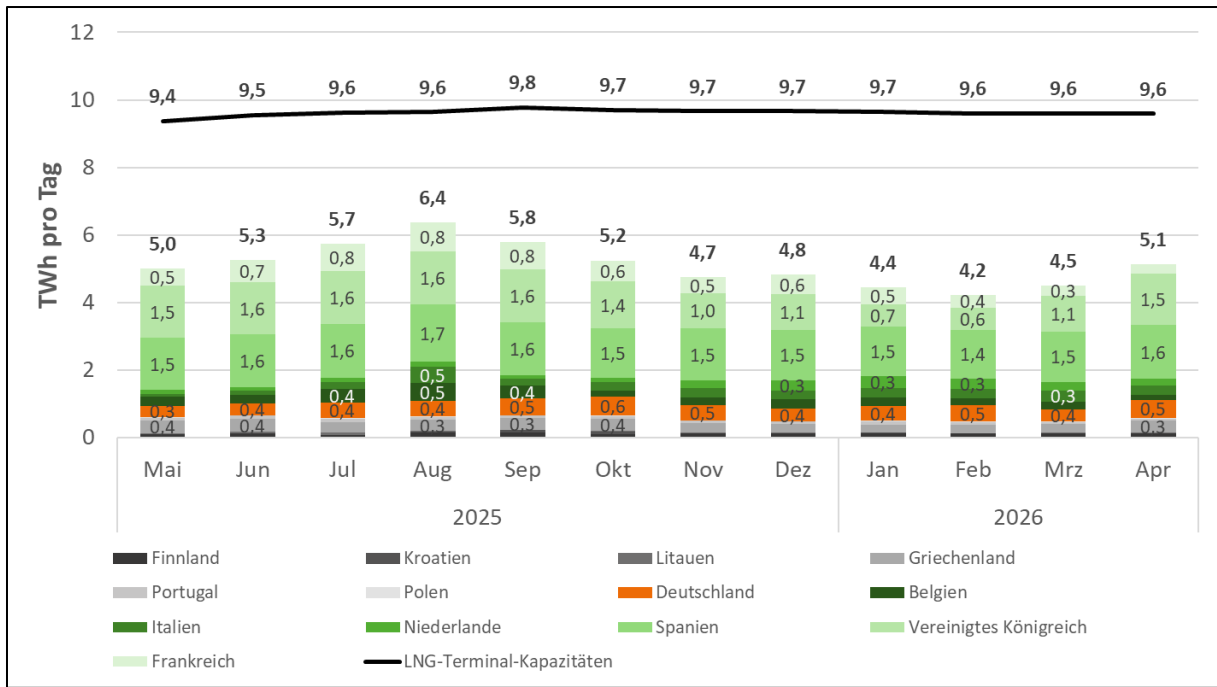


Abbildung 4: Ungenutzte LNG-Terminalkapazitäten  
 Quellen: ENTSOG (2025/2026), GIE (2025/2026), INES (2025/2026)

## 2. INES-Gasmarktmodell (IGM)

Die Initiative Energien Speichern e.V. (INES) verfügt über die Fähigkeit, die europäischen Gasmärkte in einem INES-Gasmarktmodell (IGM) dynamisch zu modellieren (für eine beispielhafte Anschauung vgl. Abbildung 5). Im Modell können Szenarien tagesscharf über individuell zu definierende Zeiträume analysiert werden.

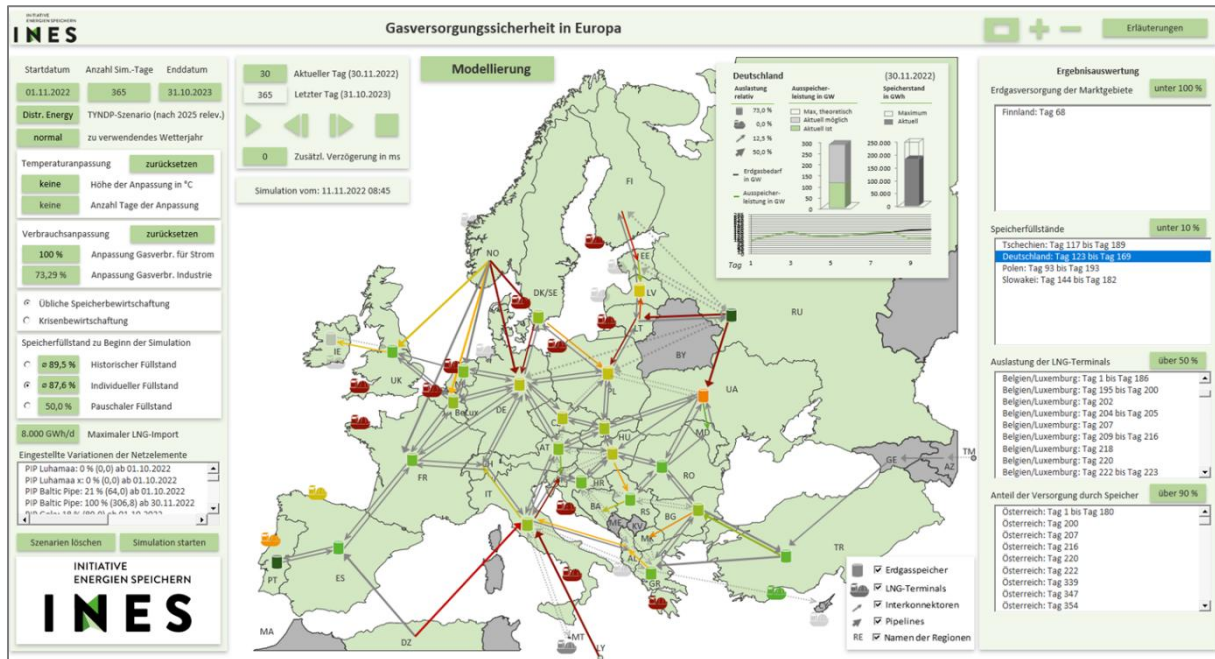

Hinweis: Beispielhafte Darstellung

Abbildung 5: INES-Gasmarktmodell (IGM)

Quellen: INES (2025/2026)

Für die Modellierung von Szenarien im IGM werden Annahmen hinterlegt:

- Für die Seite des Gas-Aufkommens wird die LNG-Verfügbarkeit angenommen und es sind Daten für die Gasproduktionskapazitäten in Europa vorhanden.
- Für die Seite der Gas-Verwendung werden im Modell Jahresverbrauchswerte hinterlegt. Anhand von länderspezifischen Temperaturdaten und sektoralen Strukturdaten werden diese Jahresverbräuche im Modell auf Tagesdaten umgerechnet. Im Modell ist es möglich, unterschiedliche Temperaturniveaus zu analysieren. Die Tagesverbräuche ändern sich in Abhängigkeit der Sektorstrukturen für die einzelnen Länder entsprechend.
  - Für die Gasinfrastrukturen werden im Modell sämtliche Infrastrukturbestandteile hinterlegt und fortlaufend aktualisiert. Dazu gehören LNG-Terminals, Gasspeicher und Pipeline-Verbindungen in Europa. Daten zur Inbetriebnahme neuer Gas-Infrastrukturen oder Restriktionen (z. B. Wartungen) werden im Modell (sofern bekannt) abgebildet.
  - Die Modellierung berücksichtigt keine preiselastische Nachfragereaktion.

Das IGM kann mehrere Optimierungsaufgaben lösen.

## 3. Gas-Szenarien für Deutschland

### 3.1. Parametrisierung

INES hat für den Zeitraum vom 1. Mai 2026 bis zum 31. März 2027 mehrere Szenarien mit dem IGM berechnet („INES-Szenarien für den Sommer 2026 und Winter 2026/2027“). Die Szenarien beleuchten dementsprechend die Versorgung im Sommer 2026 und Winter 2026/2027.

#### Ziel der Modelloptimierung:

Grundsätzlich werden die Füllstände im „Winter“ (Nov - Apr) maximal gehalten. Dies erfolgt unter der Bedingung, dass die Gasmärkte vollständig versorgt sind. Seit dem Juli-Update in 2025 beachtet die Modellierung den vermarkteten Anteil der Gasspeicherkapazitäten in Deutschland. Bis Ende Oktober 2026 wird der aktuelle Vermarktungsanteil angenommen. Eine Befüllung der Gasspeicher über den vermarkteten Anteil der Kapazitäten hinaus wird im Modell ausgeschlossen.

Ein Austausch von Gas innerhalb des stark vernetzten EU-Binnenmarktes wird vom Modell im Rahmen der Optimierungsaufgabe und unter Beachtung der infrastrukturellen Restriktionen eigenständig ausgewählt. Importe und Exporte für die einzelnen Länder sind folglich nicht vorgegeben, sondern ergeben sich endogen aus der Modellrechnung.

Zentrale Parameter der INES-Szenarien sind die folgenden:

#### Gasaufkommen

- Gasimporte aus Russland erreichen den EU-Binnenmarkt nur über die Türkei (Importpunkt Kipi/Strandzha) und Litauen (Importpunkt Kotlovka). Ein vollständiger Ausfall ukrainischer Gastransite wird ab dem 1. Januar 2025 berücksichtigt.
- Flüssigerdgas (LNG – Liquefied Natural Gas) steht dem EU-Binnenmarkt in großem Umfang zur Verfügung. Im „Sommer“ bis 5,5 TWh pro Tag und im „Winter“ bis 7,2 TWh pro Tag. Das Modell entscheidet im Rahmen der Optimierungsaufgabe endogen, an welchen LNG-Terminals in Europa eine Einspeisung der Mengen erfolgt.

#### Gasinfrastrukturen


- Neue Infrastrukturprojekte im EU-Binnenmarkt werden beachtet, z.B. LNG-Floating Storage and Regasification Units (FSRU).
- Unterbrechbar nutzbare Pipelines aus Belgien stehen auch im Winter zur Verfügung.

#### Gasverwendung


Die temperaturabhängigen Verbrauchsprofile der EU-Mitgliedstaaten enthalten Anpassungen, die in den Jahren 2025 und 2026 beobachtet werden konnten. Der temperaturunabhängige Verbrauch wurde entsprechend bisheriger Beobachtungen angepasst.

### 3.2. Szenario „Sommer 26 und Winter 26/27 bei Normaltemperaturen“

Unter der gewählten Parametrisierung wurde der Szenario-Zeitraum mit normalen Temperaturen für Europa modelliert. Als Normaljahr wurde für den EU-Binnenmarkt das Wetterjahr 2016 länderspezifisch hinterlegt. Die Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen die Ergebnisse der Analysen für Deutschland.

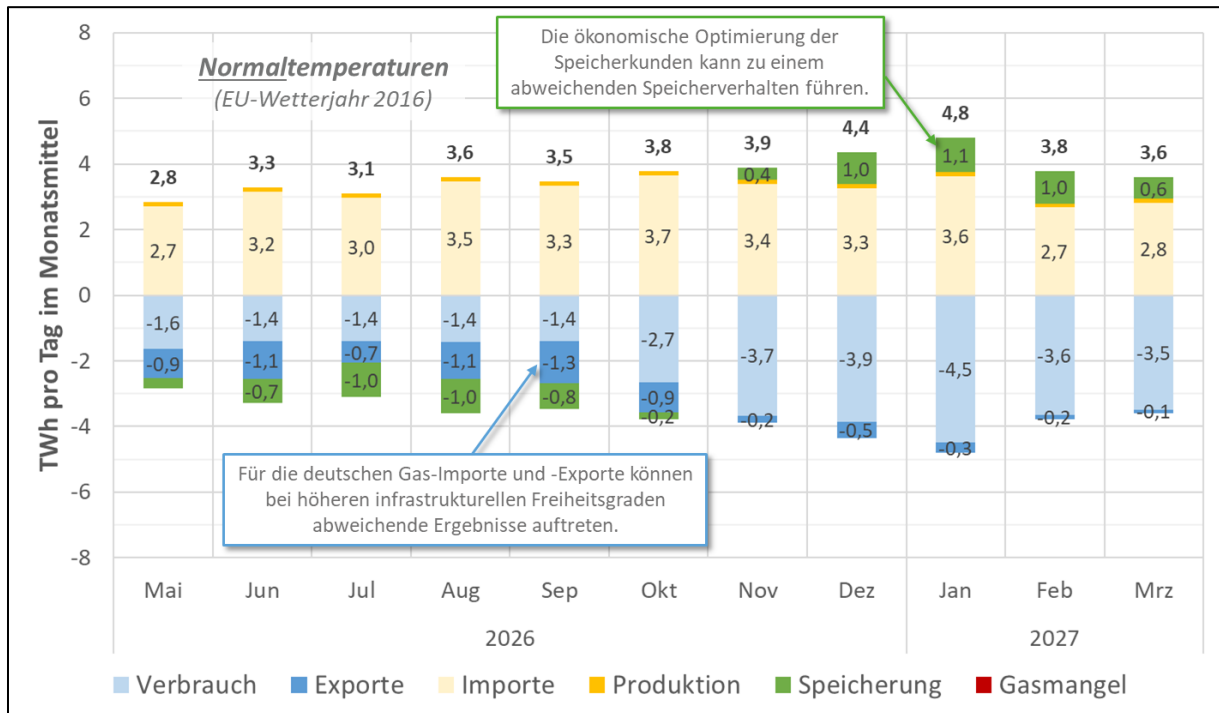

Hinweis: Es handelt sich um Modellrechnungen ohne Anspruch auf Abbildung der Realität; alle Angaben ohne Gewähr  
 Abbildung 6: INES-Szenarien: Gasbilanzen bei Normaltemperaturen  
 Quellen: INES (2026)

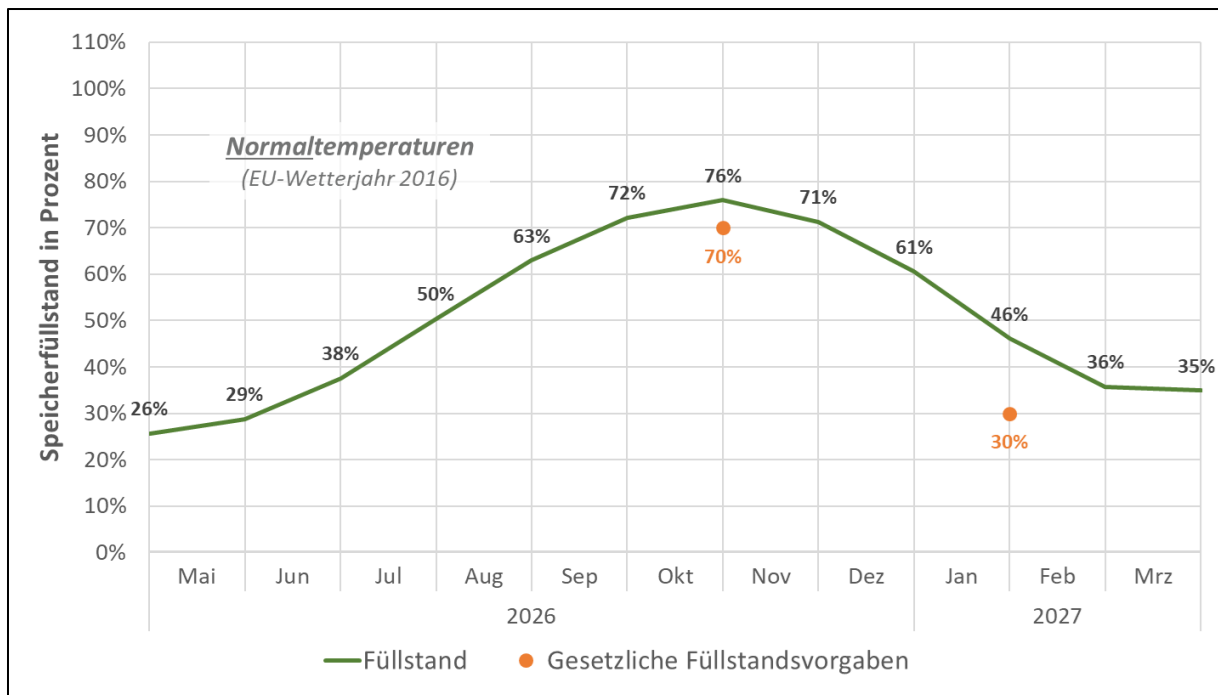

*Hinweis: Es handelt sich um Modellrechnungen ohne Anspruch auf Abbildung der Realität; alle Angaben ohne Gewähr*  
**Abbildung 7: INES-Szenarien: Füllstandsentwicklung bei Normaltemperaturen**  
 Quellen: INES (2026)

#### Die Kernergebnisse im Überblick:

- Der Gasverbrauch sinkt bis zum Juni 2026 auf einen temperaturunabhängigen Sommerverbrauch von 1,4 TWh pro Tag ab. Mit Beginn der kälteren Monate steigen ab November 2026 sowohl die Gasverbräuche als auch die Ausspeicherungen aus den Gasspeichern wieder an.
- Ausgehend vom aktuellen Speicherfüllstand von rund 26 % zum 1. Mai 2026 bestätigt das Modell, dass es rein technisch möglich ist, bis zum 1. November einen Speicherfüllstand entsprechend des aktuellen Vermarktungsstands von 76 % zu erreichen. Ob diese gebuchten Kapazitäten tatsächlich in entsprechendem Umfang befüllt werden, hängt jedoch maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Gaspreise sowie von der Bereitschaft der Speicherkunden ab, ihre gebuchten Kapazitäten auch zu befüllen. Insbesondere die infolge der Schließung der Straße von Hormus veränderten Marktbedingungen und der aktuell negative Sommer-Winter-Spread erschweren belastbare Aussagen zum tatsächlichen Befüllungsverhalten.
- Im Normalszenario mit durchschnittlichen Wintertemperaturen ist ein Speicherfüllstand von 76 % zum 1. November ausreichend, um die Versorgungssicherheit über den Winter hinweg zu gewährleisten. In diesem Szenario sinken die Speicherfüllstände bis zum 1. April 2027 auf rund 35 %.

#### Kritische Punkte/Modelleffekte:

- Für die deutschen Gas-Importe und -Exporte können sich modellbedingt von der Realität abweichende Ergebnisse ergeben. Weisen die Infrastrukturen in der Realität nur noch geringe Freiheitsgrade (d.h. wenige ungenutzte Potenziale) auf, konvergieren die realen Marktergebnisse und die Modellergebnisse zunehmend.
- Die ökonomische Optimierung der Speicherkunden kann zu einem abweichenden Speicherverhalten (nicht nur in Deutschland) führen. Aufgrund der ökonomischen Verwerfungen an den Handelsmärkten kann das Speicherverhalten nicht belastbar beschrieben werden. Darüber hinaus könnte eine staatliche Intervention zu höheren Gasspeicherfüllständen führen.

### **3.3. Sensitivitätsanalyse unterschiedlicher Temperaturverläufe**

Für die Ergebnisse aus dem Szenario „Sommer 26 und Winter 26/27 bei Normaltemperaturen“ wurde eine Sensitivitätsanalyse vorgenommen. Dazu wurden unter der gleichen Modell-Parametrisierung zwei weitere Wetterjahre gerechnet:

- Kalte Temperaturen: EU-Wetterjahr 2010
- Warme Temperaturen: EU-Wetterjahr 2020

#### Normaltemperaturen im Vergleich

Die Betrachtung der beiden extremen Wetterbedingungen ermöglicht für Europa eine stark ausdifferenzierte Betrachtung des Winters. Im Sommerzeitraum spielt die Temperatur in den Modellierungen keine Rolle, weil der Verbrauch auf den temperaturunabhängigen Anteil reduziert ist. Für den EU-Binnenmarkt und Deutschland können mit den betrachteten Wetterjahren im Winter, insbesondere für die Monate Dezember, Januar und Februar stark unterschiedliche Temperaturniveaus betrachtet werden (vgl. Abbildung 8).

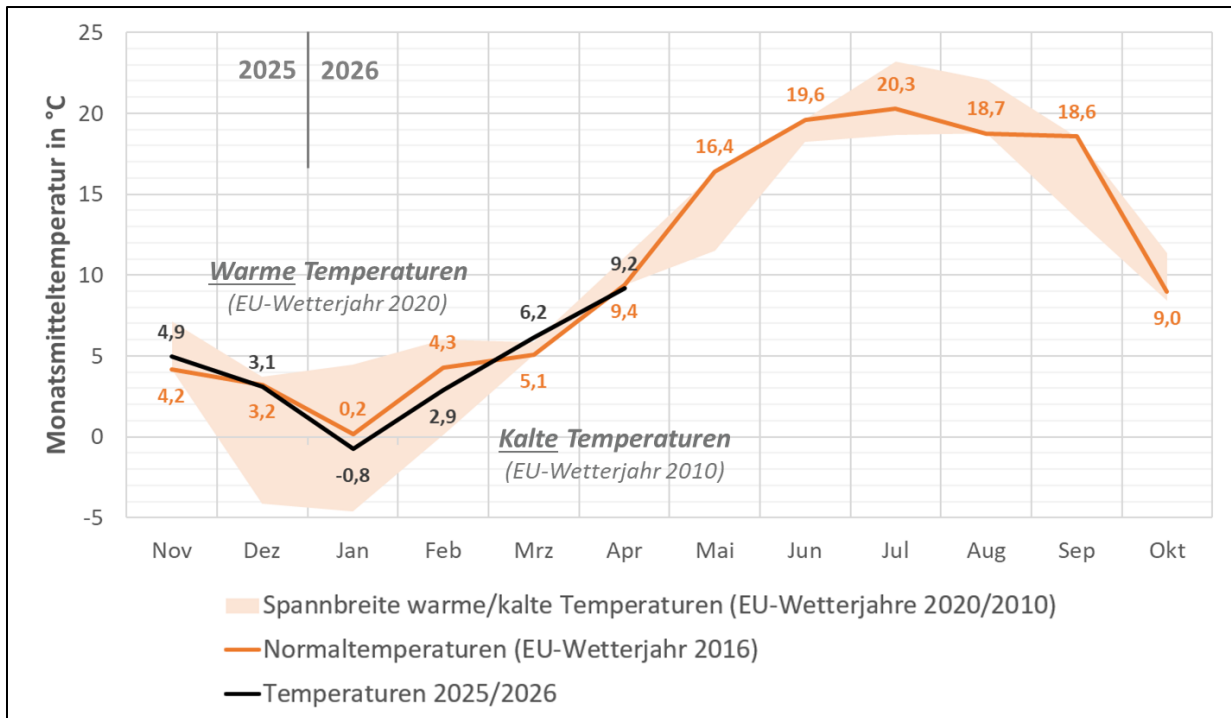


Abbildung 8: INES-Szenarien: „Normaltemperaturen“ im Vergleich  
 Quellen: DWD (2025/2026), INES (2026)

Ein Temperaturvergleich (vgl. Abbildung 9) zeigt, dass die extrem kalten Temperaturen des Jahres 2010 in den Monaten Dezember und Januar signifikant unter den Temperaturen der letzten Jahre (2018 – 2023) liegen.


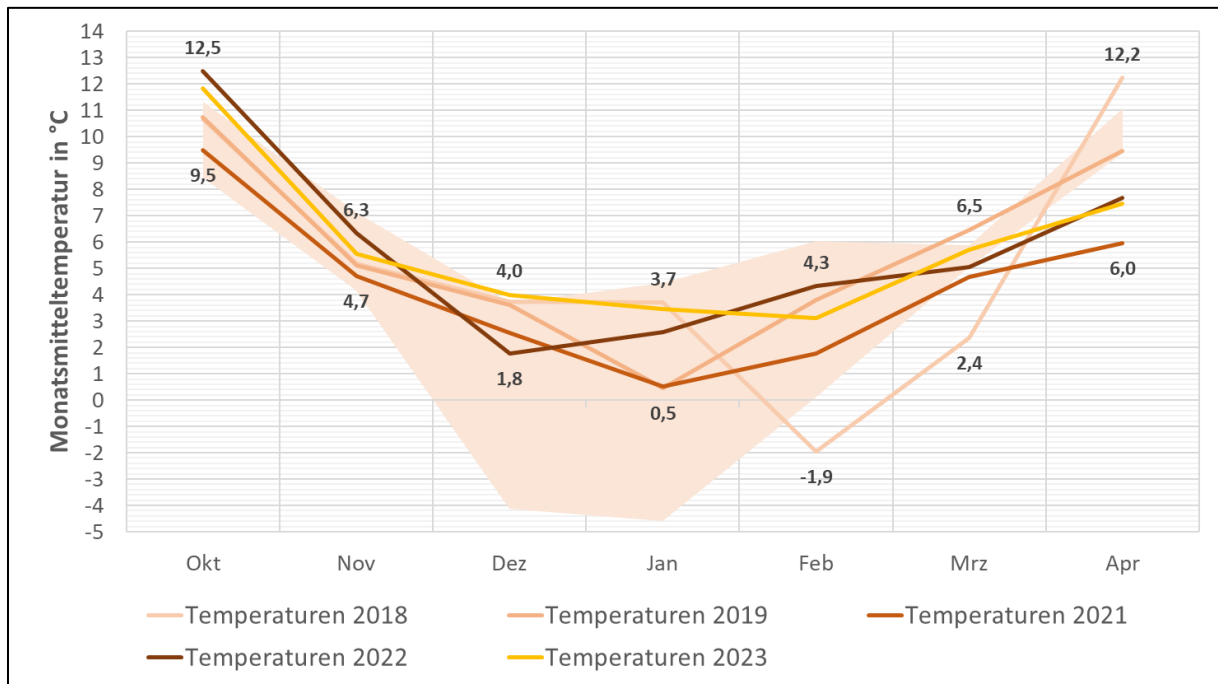


Abbildung 9: INES-Szenarien: „Normaltemperaturen“ im Vergleich  
 Quellen: DWD (2024), INES (2024)

Eine Füllstandsentwicklung, die für diese Monate aus den Temperaturen des Jahres 2010 abgeleitet wird, ist vor dem Hintergrund des Temperaturvergleichs als weniger wahrscheinlich zu bewerten. Allerdings gab es beispielsweise im Jahr 2018 Temperaturverläufe, die im Februar und März deutlich niedrigere Temperaturen aufwiesen, als sie im Rahmen der Sensitivitätsanalyse von INES betrachtet werden.

## Füllstände bei unterschiedlichen Temperaturverläufen

Aus den unterschiedlichen Temperaturverläufen lassen sich unterschiedliche Füllstandsverläufe ableiten (vgl. Abbildung 10).

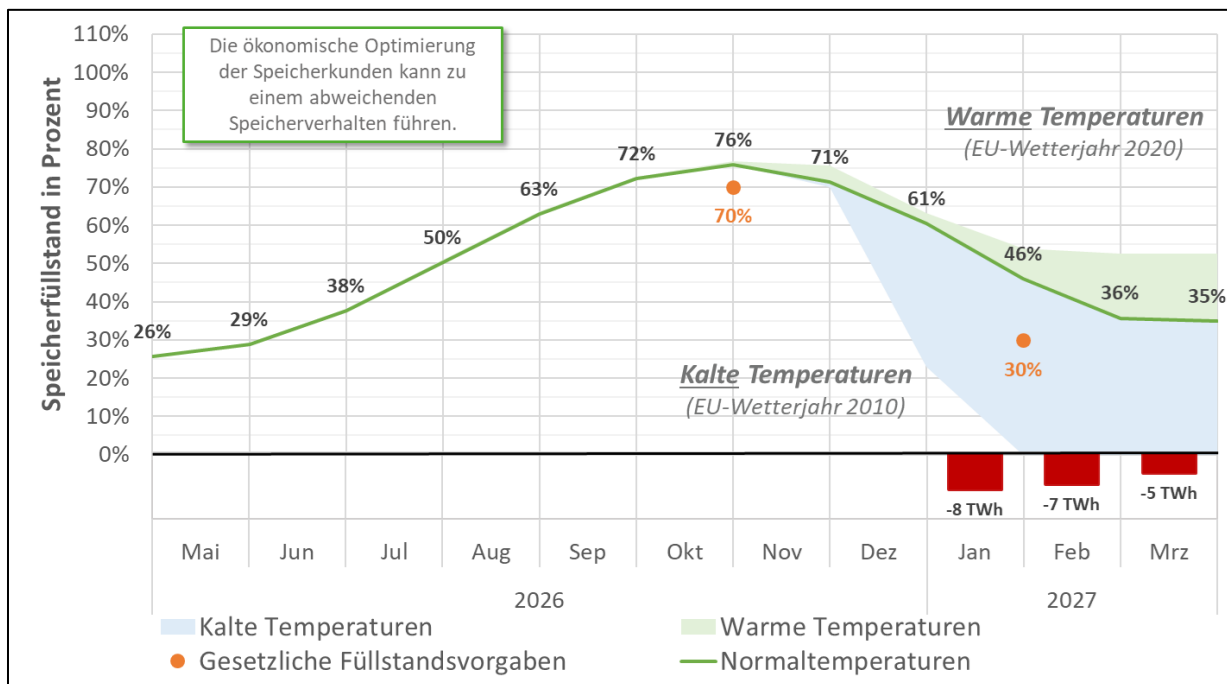

Hinweis: Es handelt sich um Modellrechnungen ohne Anspruch auf Abbildung der Realität; alle Angaben ohne Gewähr  
Abbildung 10: INES-Szenarien: Füllstände bei unterschiedlichen Temperaturen  
Quellen: INES (2026)

### Die Kernergebnisse im Überblick:

- Insbesondere der kalte Januar führte dazu, dass sich die bereits im Vorjahr unterdurchschnittlich gefüllten Speicher bis zum 1. März 2026 auf rund 21 % entleerten. Der aktuelle durchschnittliche Speicherfüllstand von 26 % zeigt zudem, dass bislang nur in begrenztem Umfang Wiederbefüllungen erfolgt sind.
- Eine Befüllung der Gasspeicher auf 76 % bis zum 1. November 2026 ist unter allen betrachteten Temperaturverläufen technisch möglich. Die Sperrung der Straße von Hormus hat jedoch erhebliche Preissteigerungen auf den globalen LNG-Märkten ausgelöst. In der Folge hat sich der saisonale Sommer-Winter-Spread ins Negative gedreht. **Gas ist für den kommenden Winter derzeit günstiger als für den Sommer verfügbar. Damit fehlen dem Markt derzeit jegliche ökonomischen Anreize zur Einspeicherung von Gas in die Speicher.**
- **Es besteht die Sorge, dass ein Speicherfüllstand von 76 % bei unveränderten Verbrauchsmustern nicht ausreichen könnte, um die Versorgungssicherheit im Winter 2026/27 unter extrem kalten Bedingungen wie im Referenzjahr 2010 vollständig zu gewährleisten. In diesem Szenario kommt es im Januar, Februar und März 2027 zu Unterdeckungen von durchschnittlich bis zu 8 TWh pro Tag. Bei**

**normalen oder warmen Temperaturverläufen ist dieser Füllstand nach den Modellrechnungen hingegen ausreichend.**

### **3.4. Zusammenfassung**

Auf Basis der bisherigen Versorgungssituation und vor dem Hintergrund der Szenarioanalysen lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:

- Insbesondere der kalte Januar führte dazu, dass sich die bereits im Vorjahr unterdurchschnittlich gefüllten Speicher bis zum 1. März 2026 auf rund 21 % entleerten. Der aktuelle durchschnittliche Speicherfüllstand von 26 % zeigt zudem, dass bislang nur in begrenztem Umfang Wiederbefüllungen erfolgt sind.
- Für die nun anstehende Wiederbefüllung der Gasspeicher bilden die Modellrechnungen die technischen Möglichkeiten des Gassystems ab. Sie zeigen, ob die Voraussetzungen gegeben sind, die Speicher in Deutschland bis zu 76 % (entsprechend dem derzeitigen Buchungsstand) zu befüllen. Das tatsächliche Speicherverhalten kann aufgrund der aktuellen Marktsituation jedoch deutlich von
- **Um die Gasversorgung im kommenden Winter auch bei extrem kalten Temperaturen vollständig gewährleisten zu können, ist ein höherer Buchungsstand und tatsächliche Befüllung der gebuchten Kapazitäten erforderlich.**

## 4. Handlungsempfehlungen

### 4.1. Maßnahmen zur Krisenprävention

#### 4.1.1. Monitoring der Gasversorgungssicherheit

INES empfiehlt, nachfolgende zentrale Parameter in einem Monitoring fortlaufend zu überwachen:

- Speicherfüllstände in den EU-Mitgliedstaaten
- EU-Gasverbräuche bei niedrigeren Temperaturen
- Täglicher Gasimport von Flüssigerdgas (LNG) in die EU
- Import russischer Gasmengen über die Türkei in die EU

#### 4.1.2. Entwicklung von Gas-Infrastrukturen in Deutschland

- Vor dem Hintergrund des nur kurz- bis mittelfristigen Handlungsbedarfs war der Fokus auf zusätzliche schwimmende LNG-Terminals (FSRU) in der Krisenzeit zielführend, weil FSRU im Vergleich zu den anderen Infrastrukturoptionen schneller zur Verfügung gestellt werden können.
- Nach dem Winter 2026/27 könnten die bestehenden drei FSRU in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Mukran zur Gewährleistung der Gasversorgungssicherheit bereits ausreichen. Spätestens für die Zeit danach sollte deshalb die Entwicklung zusätzlicher LNG-Terminalkapazitäten in einen diskriminierungsfreien Wettbewerb mit anderen Gas- bzw. Wasserstoff-Infrastrukturen gestellt werden.

#### 4.1.3. Stärkung der Verbrauchseinsparungen

Treten extrem kalte Temperaturen im Winter auf, werden aller Voraussicht nach zusätzliche Einsparbemühungen erforderlich sein. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten dann entsprechend sensibilisiert werden.

## 4.2. Krisenmanagement in Gasmangellagen

INES empfiehlt, das Krisenmanagement auf folgende Aspekte auszurichten:

- Eine Gasmangellage droht, wenn die Gasspeicher zu rasch entleert werden. Das Krisenmanagement sollte darauf ausgerichtet sein, eine zu starke Entleerung zu vermeiden, um die Versorgung des lebenswichtigen Bedarfs abzusichern.
- Eine Reduktion des Verbrauchs durch Kürzung des nicht lebenswichtigen Bedarfs ist dabei zentral (vgl. Abbildung 11). Vom Marktgebietsverantwortlichen (Trading Hub Europe) im vertraglichen Auftrag oder selbst gespeicherte Gasmengen (1. und 2. Schritt) können ein koordiniertes Herunterfahren des nicht lebenswichtigen Bedarfs ermöglichen.
- Sofern gewünscht, sollte eine Erhöhung der von THE im vertraglichen Auftrag gespeicherten Gasmengen zum Schutz der Industrie in Erwägung gezogen werden.

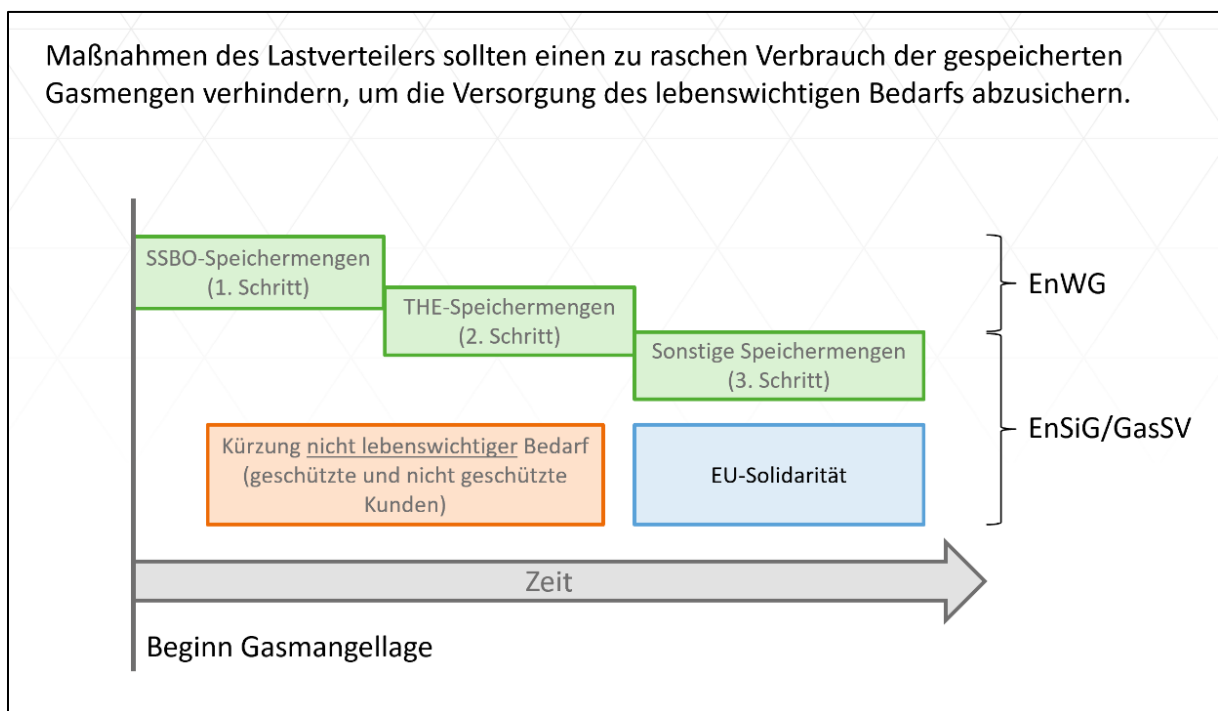


Abbildung 11: INES-Empfehlungen zum Krisenmanagement in Gasmangellagen

Quellen: INES (2025)

## 5. Updates der Gas-Szenarien

INES veröffentlicht regelmäßig Updates für die Gas-Szenarien. Das nächste Update erfolgt am **7. Juli 2026**.

### Inhalte des Updates:

- Ergänzung der Ist-Daten für Mai und Juni 2026.
- Juni-Update der INES-Szenarien.

## 6. Ansprechpartner

Sebastian Heineremann  
Geschäftsführer

Tel. +49 (0)30 36418-086

Fax +49 (0)30 36418-255

[s.heineremann@energien-speichern.de](mailto:s.heineremann@energien-speichern.de)

## 7. Transparenzhinweis

Die INES ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung sowie im europäischen Transparenzregister eingetragen. Die INES achtet den Verhaltenskodex gem. § 5 LobbyRG und den [Verhaltenskodex des europäischen Transparenzregisters](#).

Eintrag im Lobbyregister (national): [R001797](#)

Eintrag im Transparenzregister (international): [289476237584-12](#)